


Ochronnik	Łącznik główny	Zanik napięcia	Awaria	Włączenie światła
-----------	----------------	----------------	--------	-------------------


KOP – kabel zasilający lampy oświetlenia przeszkodowego


Obudowa EWA-0/53525

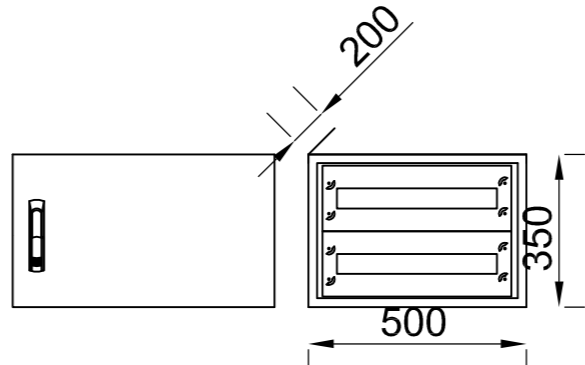



Złączki listwy Xt: – sterowanie, min. do 2,5 mm² :
– prądowe, min. do 4mm² :

PE – żółtozielone z uziemieniem do masy.
Ns – niebieskie.
Ls – czarne lub szare

				tel.: 71 355 73 66 fax: 71 355 74 31 e-mail: poczta@bsipsz.pl								WEB: WWW.BSIPSZ					
jednostka projektowa:		BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SZŁUSZY ZDROWA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5															
inwestor:		POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ															
obiekt:		CAŁODOBOWE ŁADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU															
temat:		CAŁODOBOWE ŁADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16 98-300 WIELUŃ															
BRANZA: ELEKTRYCZNA																	
		imię i nazwisko				nr upraw.:				podpis:							
Projektował:		mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak				UAN-VI -f/3/38/88											
Sprawdził:		mgr inż. Zbigniew Barszczyk				UAN-VI -f/3/59/90											
temat rys.:		SCHEMAT TABLICY TOP1 ZASILANIE I STEROWANIE OŚWIETLENIEM PRZESZKODOWYM NA BUDYNKU AGREGATU				stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branża: ELEKTRYCZNA data: 12.2014 nr rys. E-8 nr arkusza 1 z 2											

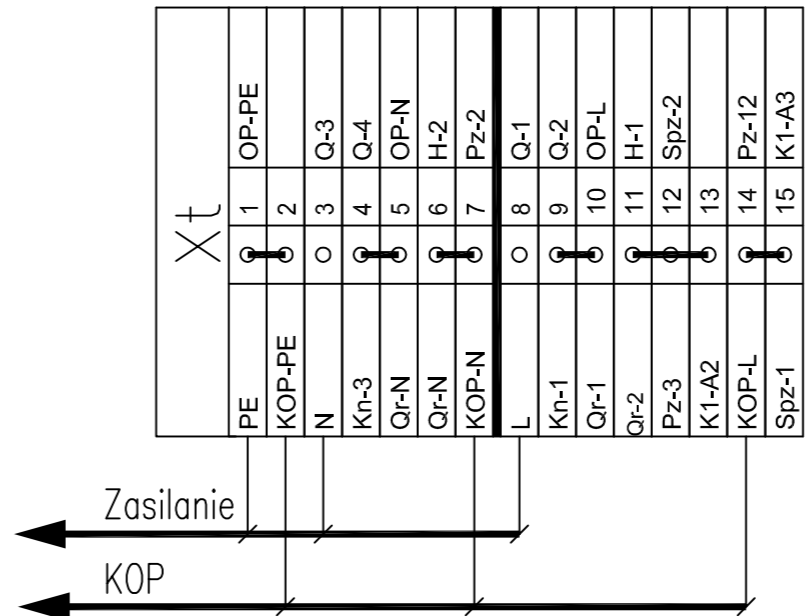

	EWA-0/53525	Szafka 500x350x200	1	ENTECH
OP	PO I 2R	Ochronnik przepięciowy z stykami pomocniczymi 280V/12,5 kA	1	KIWA
H	MKA-SE-A230	Lampka sygnalizacyjna, Ue 230 AC z sygnalizatorkiem zielonym	1	OEZ
Spz1	MSK-10	łącznik 1Z	1	OEZ
K1	RPR-16-001-X230-SE	Przełącznik pomocniczy	1	OEZ
Kn	CP-709	Przełącznik napięciowy	1	F&F
PZ	AZ-112	Przełącznik zmierzchowy	1	F&F
Qr	OLI-6C-1N-030A	Wyl. różnicow oprądowy, In 6 A, Ue 230 V, charakterystyka C, Idn 30 mA, typ A, 1+N-biegun, lco	1	OEZ
	PS-LV-1100-K	Styki pomocnicze	1	OEZ
Q	APN-32-1N	Rozłącznik 1+N biegunowy, 32 A	1	OEZ
	PS-LP-110S	Styki pomocnicze	1	OEZ
Symbol	Typ	Opis	L. szt.	Producent

				tel.: 71 355 73 66 fax: 71 355 74 31 e-mail: poczta@bsipsz.pl								WEB: WWW.BSIPSZ					
jednostka projektowa:		BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SZŁUSZY ZDROWA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5															
inwestor:		POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ															
obiekt:		CAŁODOBOWE ŁADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU															
temat:		CAŁODOBOWE ŁADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16 98-300 WIELUŃ															
BRANZA: ELEKTRYCZNA																	
		imię i nazwisko				nr upraw.:				podpis:							
Projektował:		mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak				UAN-VI -f/3/38/88											
Sprawdził:		mgr inż. Zbigniew Barszczyk				UAN-VI -f/3/59/90											
temat rys.:		SCHEMAT TABLICY TOP1 ZASILANIE I STEROWANIE OŚWIETLENIEM PRZESZKODOWYM NA BUDYNKU AGREGATU				stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY branża: ELEKTRYCZNA data: 12.2014 nr rys. E-8 nr arkusza 2 z 2											